


Hlukové údaje tepelných čerpadel Mitsubishi Electric

Bod měření pro určení hladiny akustického tlaku

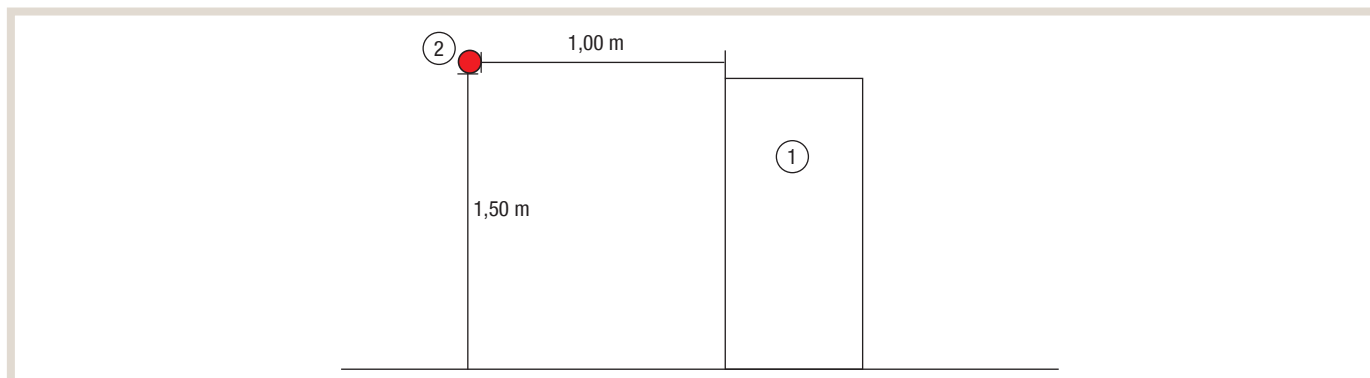

Legenda

- 1 Venkovní jednotka
2 Mikrofón

		Hladina akustického tlaku [dB(A)] 1)		Hladina ak. výkonu [dB(A)]
		Vytápění	Chlazení	Vytápění
Monoblok				
Power Inverter	PUZ-WM50VHA	52	52	61
	PUZ-WM60VAA	45	45	58
	PUZ-WM85YAA	45	45	58
	PUZ-WM112YAA	47	49	60
Zubadan Inverter	PUZ-HWM140YHA	53	53	67
Eco Inverter	QUHZ-W40VA	43	–	53
Split				
Power Inverter	PUD-SWM60VAA	 41	–	55
	PUD-SWM80YAA	 42	–	56
	PUD-SWM100YAA	 44	–	59
	PUD-SWM120YAA	 46	–	60
	PUHZ-SW160YKA	 62	58	78
	PUHZ-SW200YKA	 62	60	78
Zubadan Inverter	PUD-SHWM60VAA	 41	–	55
	PUD-SHWM80YAA	 42	–	56
	PUD-SHWM100YAA	 44	–	59
	PUD-SHWM120YAA	 46	–	60
	PUD-SHWM140YAA	 48	–	62
	PUHZ-SHW140YHAR5	 52	51	70
	PUHZ-SHW230YKA2R2	 59	58	75
Eco Inverter	SUZ-SWM40VA	 44	49	58
	SUZ-SWM60VA	 45	49	60
	SUZ-SWM80VA	 46	49	62

Hodnoty měřeny dle DIN EN 12102

1) Měřeno ve volném poli ve vzdálenosti 1 m