

Acid X[®] VENT

Neutralizační filtr kyselého kondenzátu

STOP KOROZI!

Atmosférická odvzdušňovací zátka
(v souladu s normou UNI 7129-05)



- Chrání odtok před korozi způsobenou kyselým kondzátem
- Odolává chemickým látkám rozpuštěným ve vodní páře, která v kotli kondenzuje
- Snadná a rychlá údržba díky vyjímatelné průhledné nádobě

PRO
KONDENZAČNÍ
KOTLE DO
35^{kW}



Průhledná
nádobá



Snadná a rychlá
údržba



Odvzdušňovací
zátka

KÓD	ROZMĚR	BARVA
AB00200034016	ø 16 mm	Bílá
AB00200034020	ø 20 mm	Bílá

MADE IN ITALY

HCE
CARING FOR WATER

Acid X[®] VENT

Acid X[®] VENT od společnosti HCE představuje ideální řešení pro zajištění volného odtoku kyselého kondenzátu vznikajícího v kondenzačních kotlích. Kyselé kondenzáty musí být před vypuštěním neutralizovány, aby se zabránilo poškození potrubí, sanitárních zařízení nebo okapových systémů.

Acid X[®] VENT od společnosti HCE umožňuje udržovat pH vypouštěné vody vždy v optimálním rozmezí, a to i v případě dlouhodobého setrvání kondenzátu ve filtru (například při odstavení zařízení z důvodu nečinnosti, během nočních hodin apod.).



Vzniklý kyselý
kondenzát vstupuje do
neutralizátoru


pH se mění z
kyselého na alkalické

**STOP KOROZI POTRUBÍ,
SANITÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ
A OKAPŮ**

Maximální flexibilita instalace

1. Acid X[®] VENT musí být instalován na odtokovém potrubí kondenzačního kotle ve svislé poloze, v souladu s pokyny normy UNI 7129-5, zejména s ohledem na minimální výškový rozdíl mezi připojením kotle a umístěním neutralizátoru.
Acid X[®] VENT lze instalovat v uvedených konfiguracích; v případě potřeby je možné nahradit kolenovou tvarovku přímou tvarovkou za účelem přizpůsobení komponentu stávajícímu potrubí.
2. Acid X[®] VENT musí být upevněn ke stěně pomocí přiložené objímky a hmoždinky se šroubem.

⚠ Instalace Acid X[®] VENT ve svislé poloze je povinná.

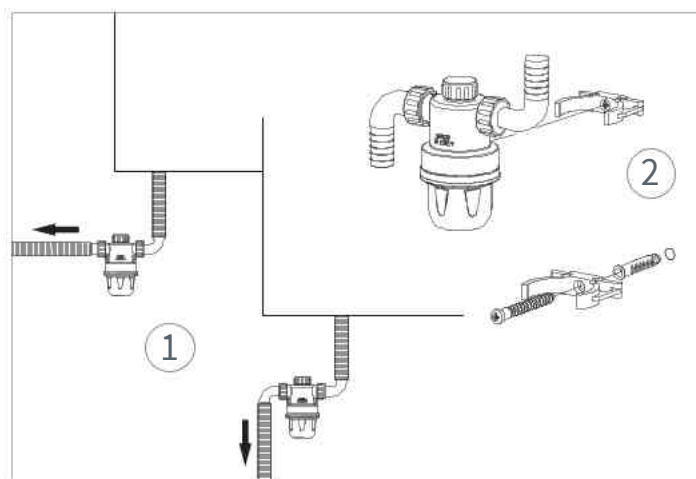


Rychlá a bezpečná údržba

Životnost neutralizační náplně se liší v závislosti na kyselosti a množství kondenzátu, který je třeba neutralizovat. Sledujte hladinu granulátu prostřednictvím průhledné baňky a v případě potřeby náplň doplňte. V každém případě je nutné provést kompletní výměnu neutralizační náplně minimálně jednou ročně.

Doplnění neutralizační náplně

3. Odšroubujte průhlednou baňku.
4. Doplněte neutralizační náplň do filtrační kazety.
5. Znovu našroubujte průhlednou baňku na těleso neutralizátoru.

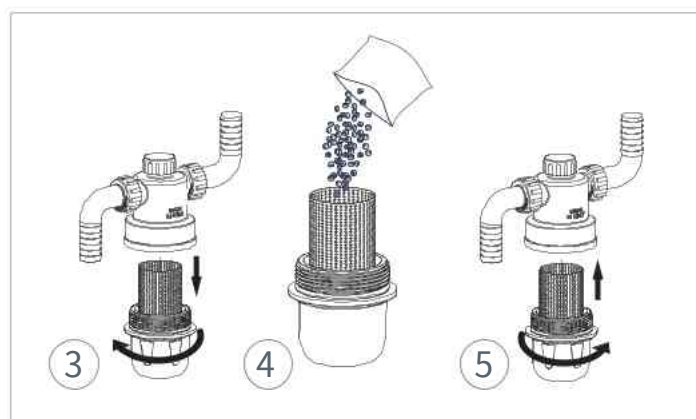

**STOP
KOROZI***
!

* Používejte výhradně originální
náhradní díly HCE
(Kód. KIT0005)

HCE S.r.l.
Via Badia, 29 - 25060 Cellatica (BS) ITALY
Tel. +39 030 8036630
www.hce-hydronic.com

HCE
CARING FOR WATER